

試験成績書		区 分	荷重試験	No.	MOT2-226	項	1 / 2
		試験 日	2025/4/18～2025/4/21	株式会社 内 外			
		ロットNo.	-	試 験	松田・金城・安井・和木		
品 名	トイレ収納			作 成	金城		

【試験】

トイレ収納を壁面・棚板にセットし、錘による荷重試験を行う。



錘は手前に設置

【試験条件】

試験温度	20.4℃	施工ネジ	皿TP 35.x50(4本)/樹脂キャップ付き
試験湿度	23%	錘	各種鉄ブロック
壁 面	石膏ボード(12.5mm)+構造用合板(12mm)		

【荷重試験方法】

取付条件

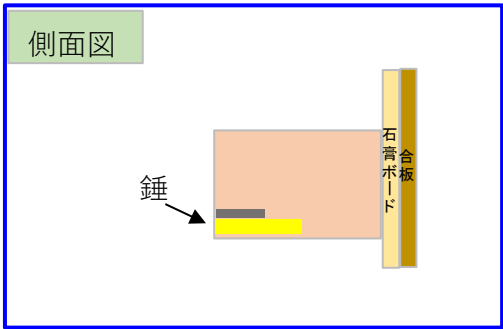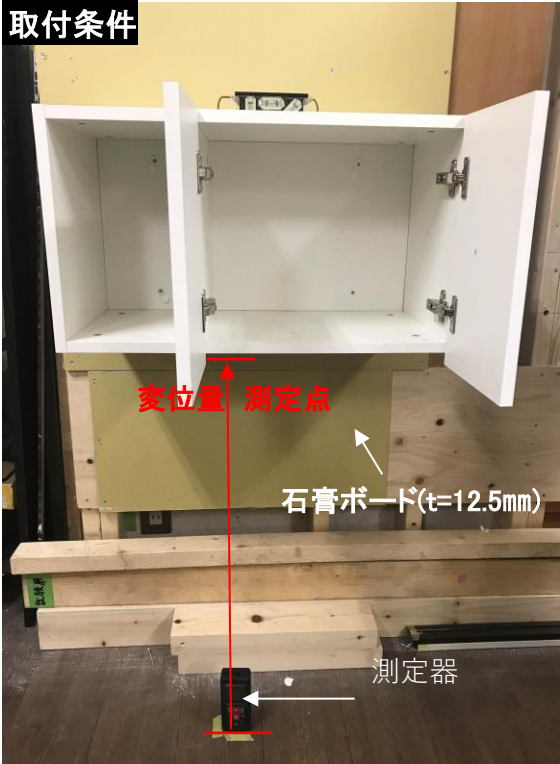

【試験結果】

錘	高さ(mm)	変位量(mm) (荷重時)	変位量(mm) (荷重除去時)	内 容
0kg	690	-	-	-
5kg	690	690	0	壁面・アングル・棚板に異常無し
10kg	690	690	0	壁面・アングル・棚板に異常無し
15kg	689	690	0	壁面・アングル・棚板に異常無し
72時間				
15kg	689	690	0	壁面・アングル・棚板に異常無し

【試験写真】

No.

MOT2-226

項

2 / 2

荷重0kg



荷重15kg時
(荷重時)



荷重15kg時
(除去時)



荷重15kg時
72時間後(荷重時)



荷重15kg時
72時間後 (除去時)

